


カンセキスタジアムメインスタンド1F 更衣室の使用について

熱中症対策として、更衣室（シャワー）の使用を許可します。

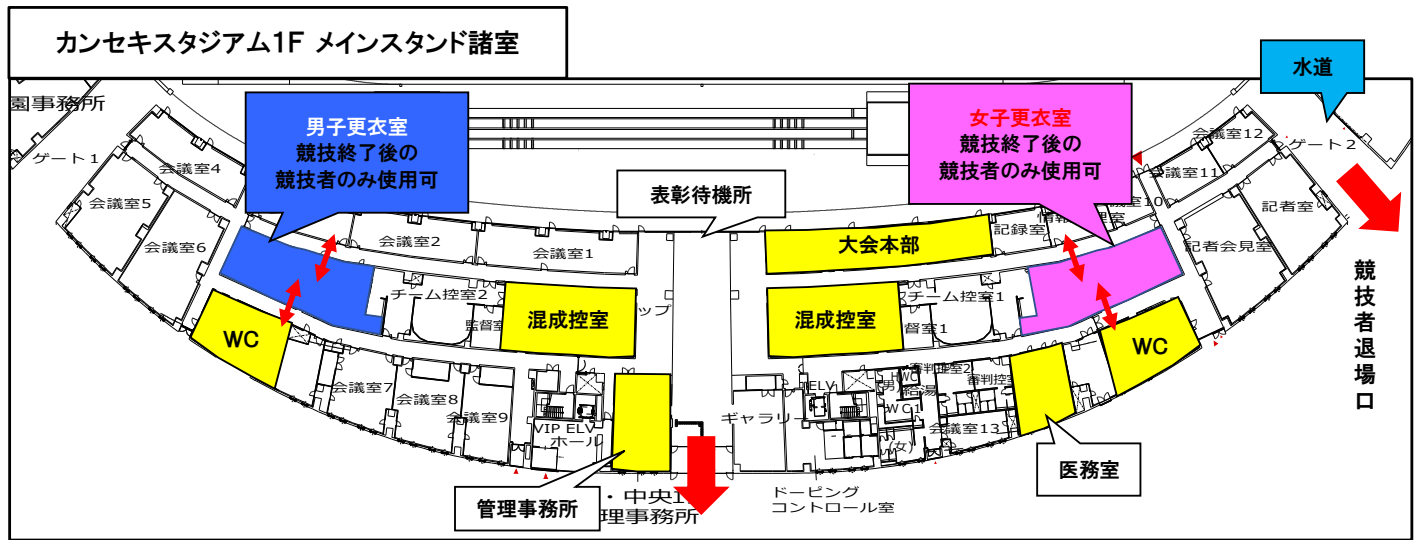

①競技終了後の競技者に限り、メインスタンド1Fの更衣室シャワーの使用を許可します。（その日の競技に出場していない者は不可。）

感染症対策のため「競技終了後の競技者のみ」という使用制限をかけます。また、更衣室内に長時間滞留しないでください。

②フィニッシュライン側が女子更衣室、100mスタート側が男子更衣室です。

③シャワー室内は土足厳禁となっていますので、ご注意ください。また、シャンプーやタオル等は付属していません。

シャンプー等を持参利用した場合は、利用後にシャワールーム内を水で丁寧に流してください。

④本大会ではシャワーは水での使用とします。温かいお湯は出ません。熱中症対策として水シャワーの使用を許可するものです。

⑤更衣室使用後は、メインスタンド1F中央エントランスから退場してください。

⑥従来の競技会と同様、感染症対策を十分に実施してください。（手指消毒や会話時のマスク着用など）

⑦熱中症対策のため、ゲート2（フィニッシュライン奥）の水道使用を推奨します。使用後は必ず蛇口を閉めて下さい。

・第2競技場における更衣室（シャワー）の使用も、カンセキスタジアムに準じる方法で使用してください。