

# カンセキスタジアム内 ウォーミングアップエリア レイアウト

## バックスタンド下の雨天走路使用上の注意


ジョギングエリアとドリル・流し・ダッシュエリアに区分けする。

200mスタート側にジョギングエリアを設ける。

1500mスタート側にドリル・流し・ダッシュエリアを設ける。

ドリル・流し・ダッシュのあとは走路の外側を歩いて戻ること。

それぞれ一方通行で使用し、危険防止に十分注意すること。

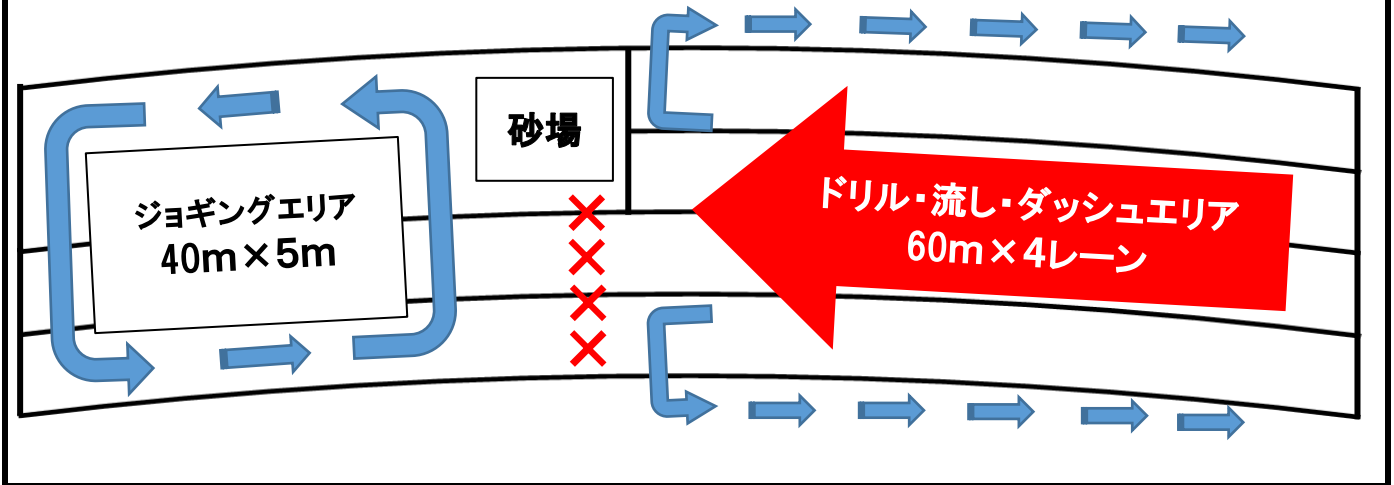

4月13日・14日

【8:00~8:45】

競技開始前

棒高跳助走路：使用禁止

